



利用MQTT将松下多室内系统连接到云和物联网平台，实现实时控制、监控和能源优化。该方案支持最多16台室内机的集成。



通过TLS加密实现安全的MQTT通信，并通过MAPS远程管理证书，实现与云托管MQTT代理的安全HVAC数据交换。网关既是发布者也是订阅者。

可以禁用“清洁会话”选项以启用持久的MQTT会话。这使得网关能够保留订阅和排队消息。

网关通过品牌专用固件支持同一硬件上的多个HVAC品牌和型号，有助于降低项目复杂性并简化库存管理。

扫描总线，找到所有连接到暖通空调系统的设备及其控制信号，包括室外机指示灯。通过一个通用的变量映射实现品牌无关性。

MQTT数据传输支持QoS 0和QoS 1级别,在性能与保证HVAC数据传输至云端应用之间取得平衡。

网关通过发布和订阅预定义的MQTT主题发送状态数据和接收命令。这些内容包括每个单元的关键暖通空调信号，如设备状态、运行模式、风扇转速和叶片位置。

包括云平台如AWS、Azure，或通用的MQTT代理如Mosquitto。

Intesis MAPS 是一款用户友好的内部配置工具，帮助您最大化 Intesis 网关的潜力。只需选择模板，省去繁琐的手动信号映射即可。

松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统转为MQTT



常规	
净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	3
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm$ 10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关设计用于安装在机箱内。如果设备安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止设备发生静电放电。在机箱内工作（如调整、设置开关等）时，触碰设备前应始终遵循典型的防静电措施。
AC 型号兼容性	This gateway is compatible with any Panasonic ECOi, PACi, ECOg / PAC, or VRF system communicating through P-Link / S-Link - U1/U2 networks.
交付内容	Intesis 网关与安装手册。

松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统转为MQTT



常规

不包括（在交付中）	电源不包含在内。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIR00SO000_MQT_PAN
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、暖通空调端口、二进制输入（干触点）、控制台端口USB。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
拨码和旋转开关	EIA-485串口配置。
包含电池	不

认证和标准

CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的


松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统转为MQTT



认证和标准	
BTL	不
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

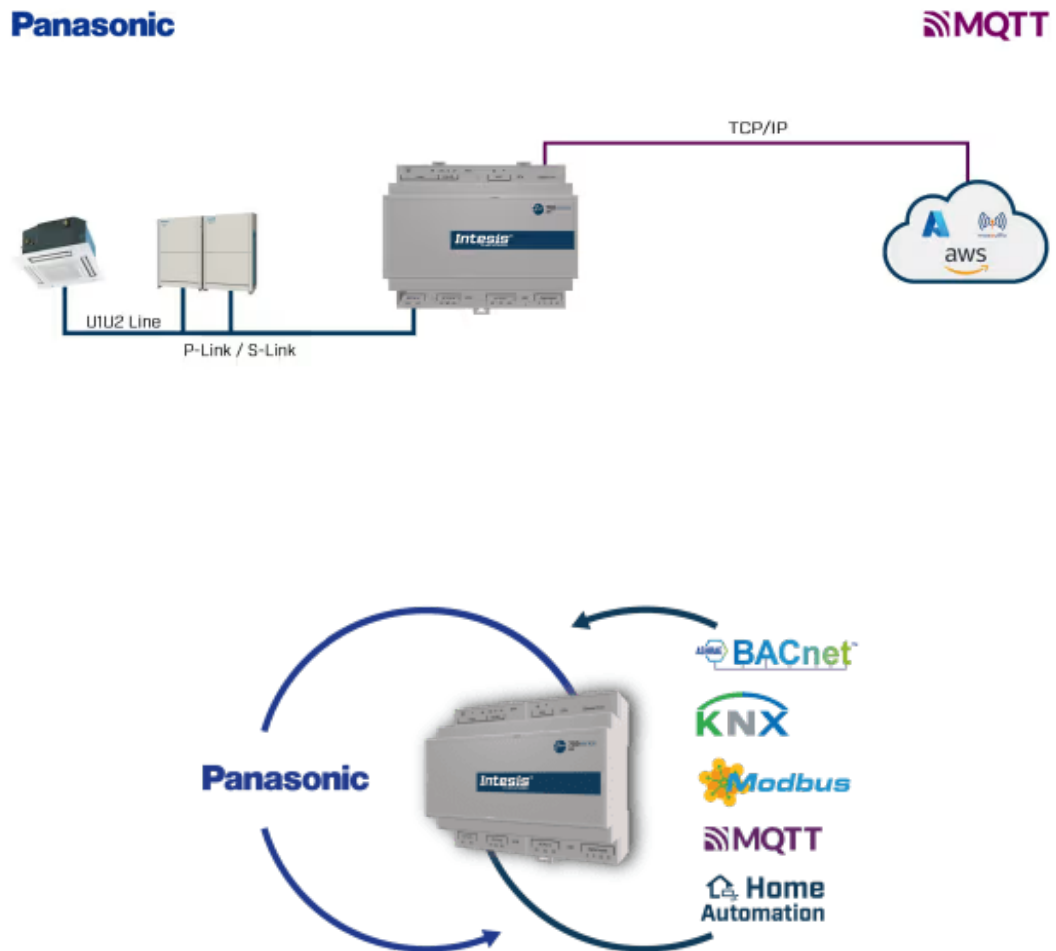

使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化